

Условные обозначения



Зона централизованного водоотведения



Зона децентрализованного водоотведения

Conductivity: 0.0001

SPT. CKBENHS

Nº 1156

Q/A: អ្នកប្រតិបត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

2008年12月15日 星期一

QDT. CHEEKYHS

No 1 150

Водочного НБЯ

Figure 1

08932

No. 2020/102

5028600

901.386042

www.elsevier.com/locate/jbiotec

1000

1

1



10

1

100


897. 025610 M3


121149

63-02, 64-18 102/ 64 88 X 63 64


п.Асерхово

Зоны водоотведения

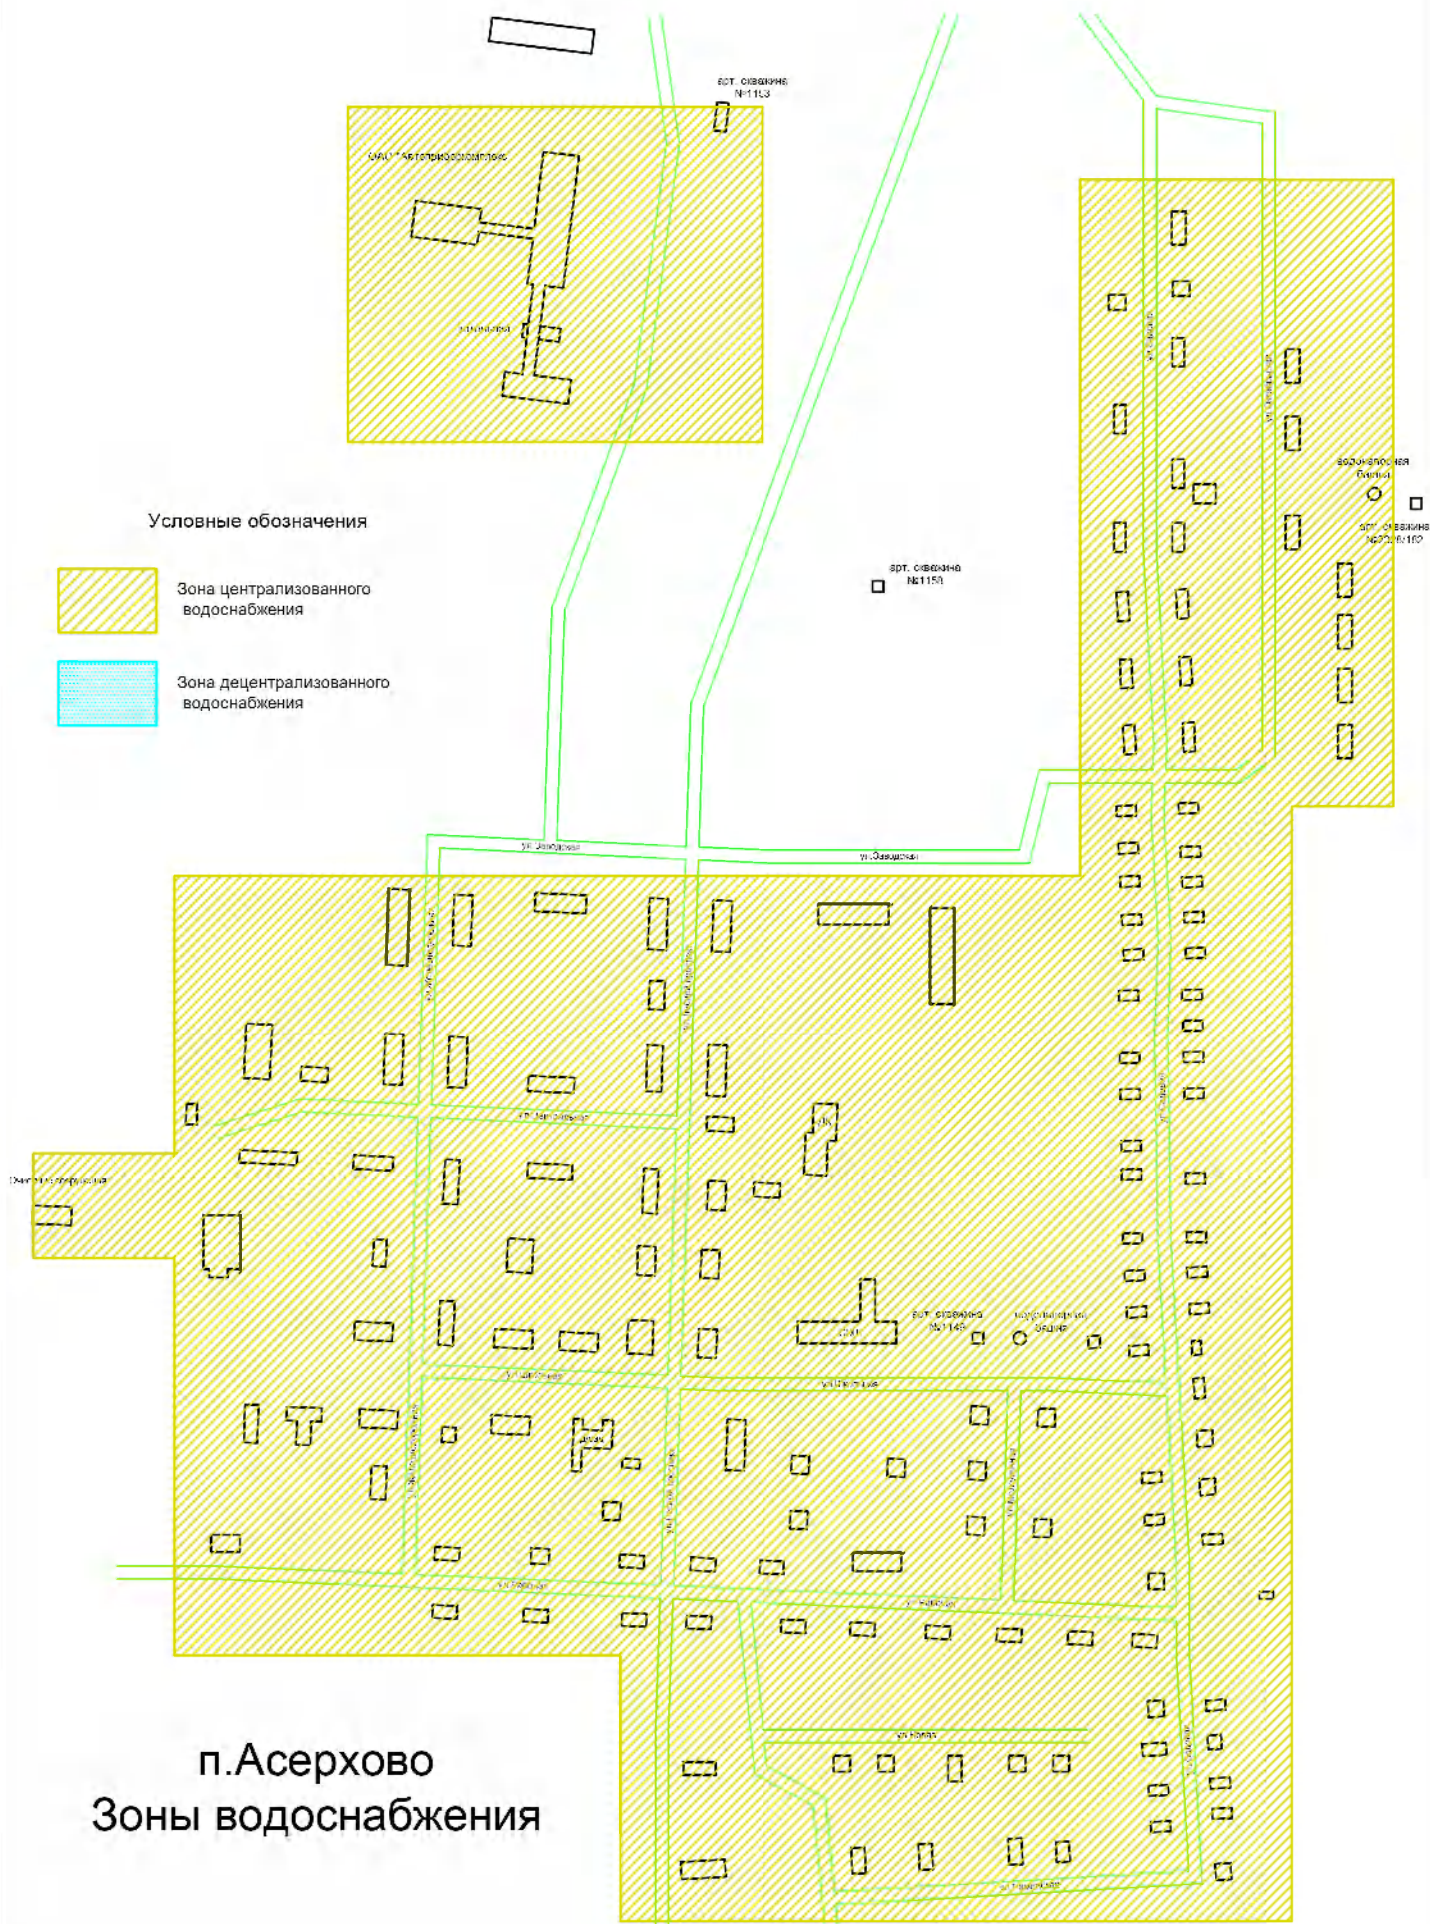

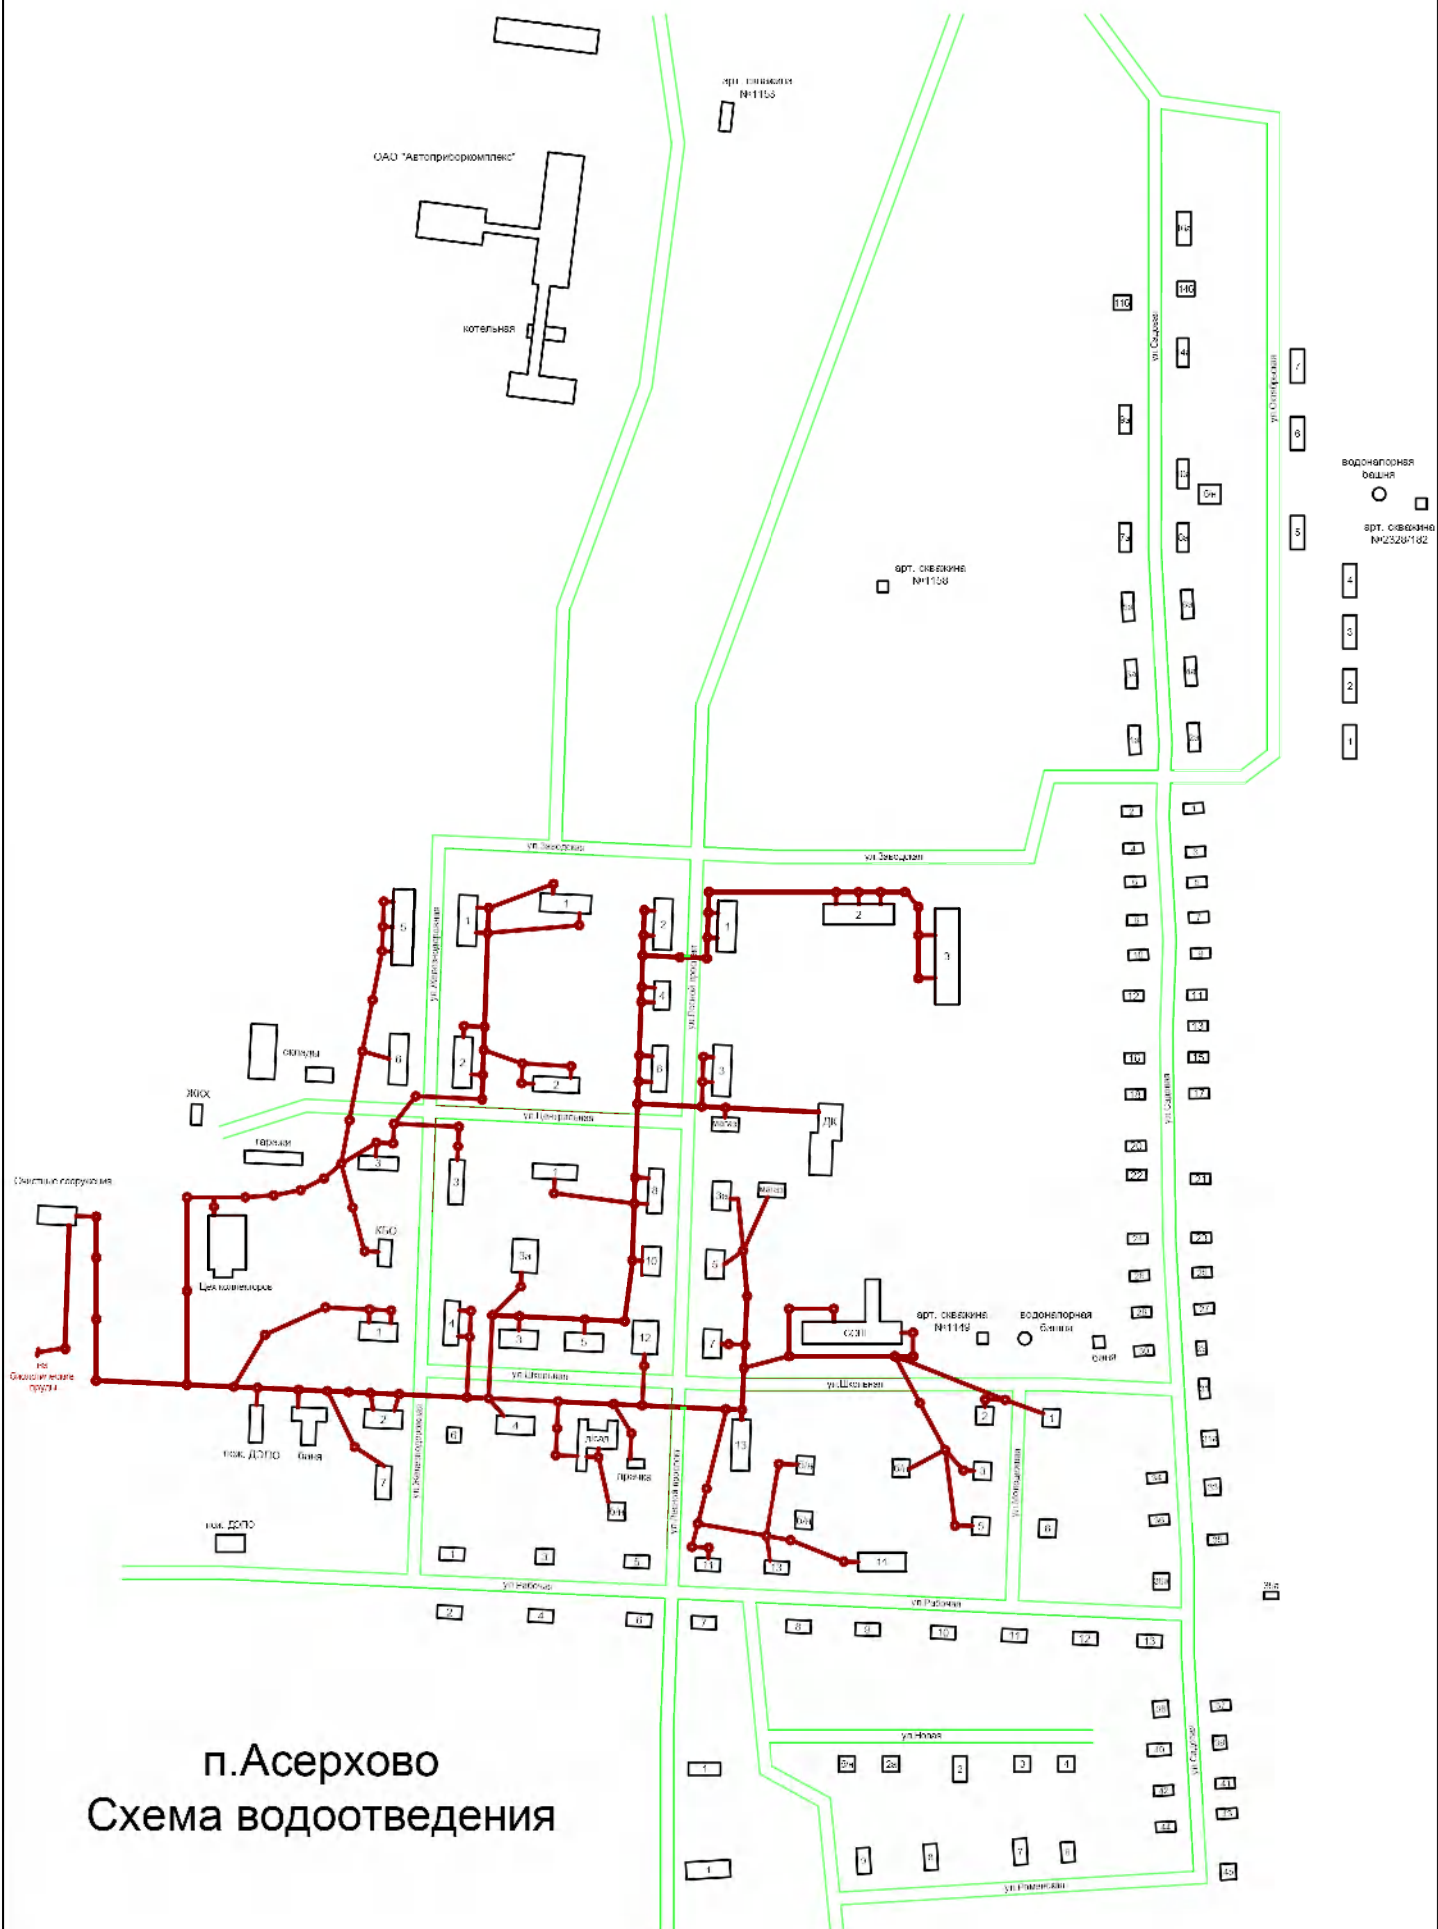

д.Вышманово Схема водоснабжения

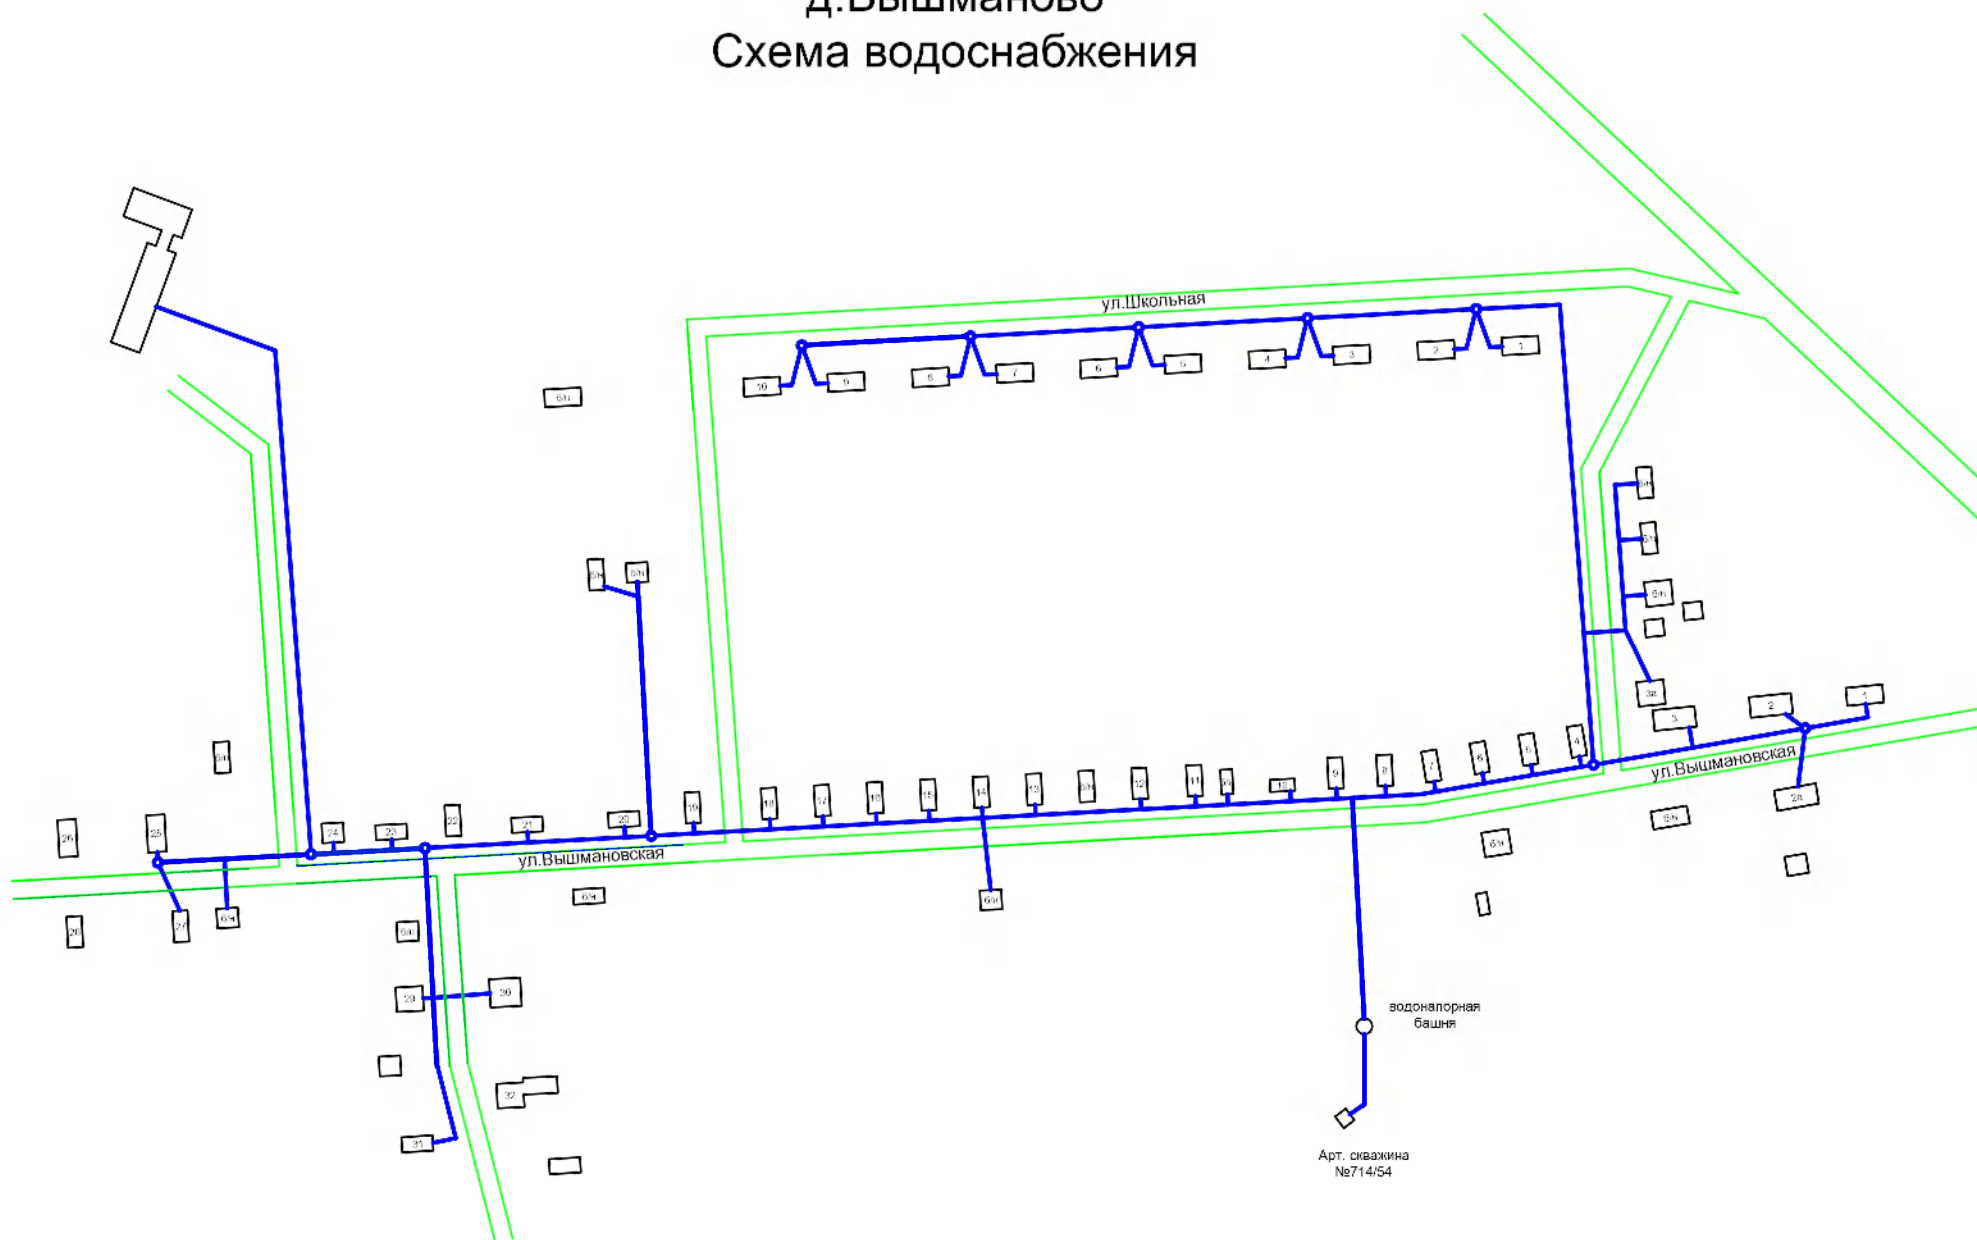

д.Вышманово Схема водоснабжения

